


感染症病室と感染性排水の殺菌システム

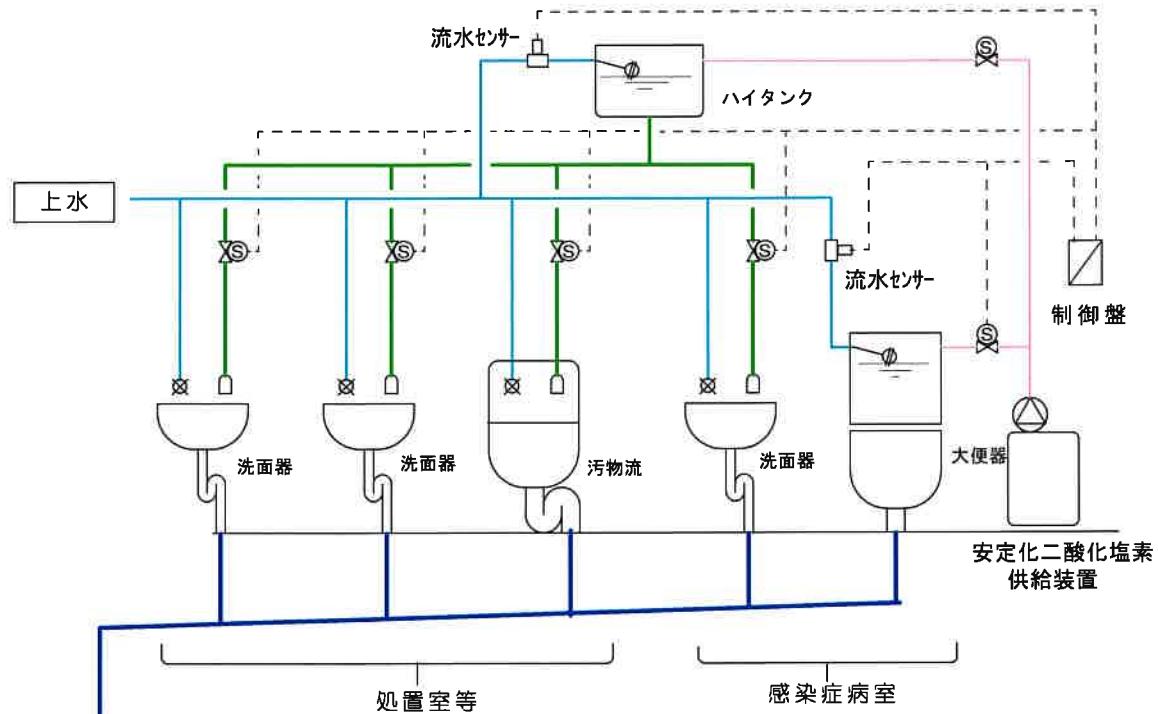

病棟・排水

大便器ロータンクは使用の度に一定濃度の二酸化塩素水で満たされる
大便器を使用する度に 感染性排水管は二酸化塩素水で洗浄される
大便器は常に二酸化塩素水で満たされているので、殺菌環境にある
洗面器、汚物流し等は夜間など時間を指定し二酸化塩素水で洗浄する
それにより、水封切れにより発生する二次感染を防止する

排水滅菌処理設備

主に大便器使用毎に供給される二酸化塩素水は、スクリーン
原水槽を満たし、殺菌された環境を作る
それにより、スクリーン・原水槽のメンテナンスの安全性を確保する。

